

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя администрации муниципального округа Воркута




УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ООО "Комителлоэнерго"

А.Н. Кулиш
2024



ГРАФИК ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
ООО "Комителлоэнерго" центральная водогрейная котельная
с параметрами теплоносителя 120/70 °С
отопительный период 2024 - 2025 г.г.

Температура уаружного воздуха °С	Т _{нар}	Теловая нагрузка Гкал/ч	Q	Температура подающей сетевой воды °С	T ₁	Температура обратной сетевой воды °С	T ₂
Летний		61,4		70,0		59,1	
8		65,6		70,0		58,3	
7		69,9		70,0		57,5	
6		74,1		70,0		56,7	
5		78,4		70,0		55,9	
4		82,6		70,0		55,2	
3		86,9		70,0		54,4	
2		91,1		70,0		53,6	
1		95,4		70,0		52,8	
0		99,6		70,1		52,1	
-1		103,9		70,4		51,7	
-2		108,2		70,7		51,2	
-3		112,4		71,0		50,7	
-4		116,7		71,3		50,2	
-5		120,9		71,6		49,7	
-6		125,2		71,9		49,2	
-7		129,4		73,0		49,6	
-8		133,7		74,5		50,3	
-9		137,9		75,9		50,9	
-10		142,2		77,4		51,6	
-11		146,4		78,8		52,2	
-12		150,7		80,2		52,9	
-13		154,9		81,6		53,5	
-14		159,2		83,1		54,2	
-15		163,4		84,5		54,8	
-16		167,7		85,9		55,4	
-17		171,9		87,3		56,1	
-18		176,2		88,7		56,7	
-19		180,4		90,1		57,3	
-20		184,7		91,5		57,9	
-21		189,0		92,9		58,5	
-22		193,2		94,3		59,1	
-23		197,5		95,6		59,7	
-24		201,7		97,0		60,3	
-25		206,0		98,4		60,9	
-26		210,2		99,8		61,5	
-27		214,5		101,1		62,0	
-28		218,7		102,5		62,7	
-29		223,0		103,9		63,3	
-30		227,2		105,2		63,8	
-31		231,5		106,6		64,4	
-32		235,7		107,9		64,9	
-33		240,0		109,3		65,6	
-34		244,2		110,6		66,1	
-35		248,5		112,0		66,7	
-36		252,7		113,3		67,2	
-37		257,0		114,7		67,8	
-38		261,2		116,0		68,3	
-39		265,5		117,3		68,9	
-40		269,7		118,7		69,5	
-41		274,0		120,0		70,0	

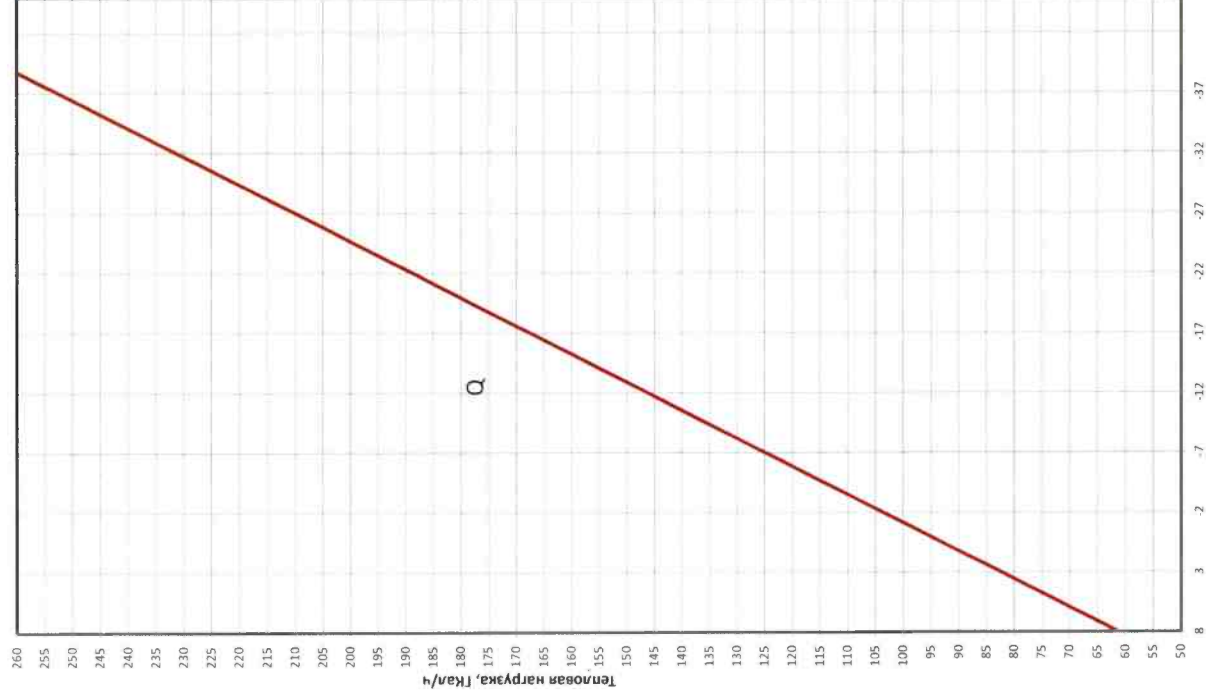

Температура наружного воздуха, °С

Заместитель главного инженера ООО "Комителлоэнерго"

М.С. Колесников

Директор МУП "Северные тепловые сети"

П.Г. Феоктистов