

СОГЛАСОВАНО:

Зам. руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута"



"29" июня

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "СТС" МО ГО "Воркута"

Handwritten signature




"25" июня

Температурный график котельной пос. Сивомаскинский 95 / 70 °С на отопительный период 2024 - 2025г.г.

Расчетные показатели температурного графика

Table with columns: t\_n (°C), t\_1 (прямой), t\_0 (обратной), and Speed of wind (10, 15, 20 m/s). Rows range from t\_n = 10 to -41.

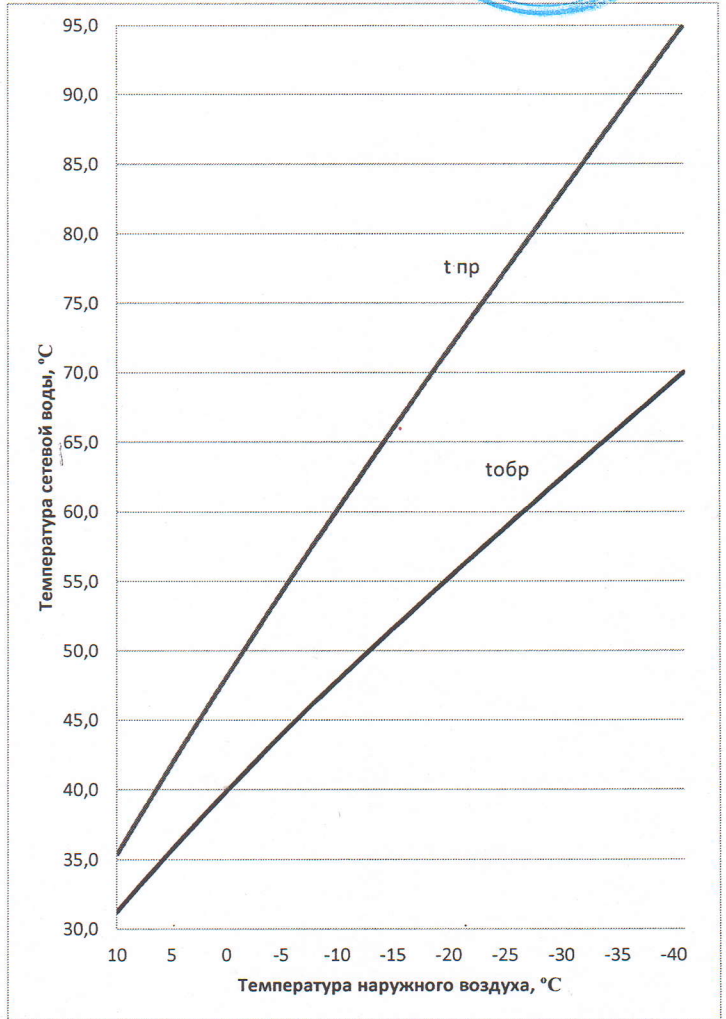

Примечание:

- 1. Расход сетевой воды - 37,6 т/час 0,939 Гкал/час
2. Система водоснабжения - закрытая
3. Расчетная температура
3.1. наружного воздуха - -41 °С
3.2. прямой сетевой воды - 95 °С
3.3. обратной сетевой воды - 70 °С
3.4. воздуха в помещении - 20 °С
3.5. P1=6±5 кгс/см²; P2=3.2±2.8 кгс/см²

И.о. начальника ПТО МУП "СТС"

Handwritten signature

Г.В. Ивашева

Handwritten signature